

Приложение 3
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры
от "16" ноября 2023 г. № _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации)
МБУ дополнительного образования спортивная школа «Искра»

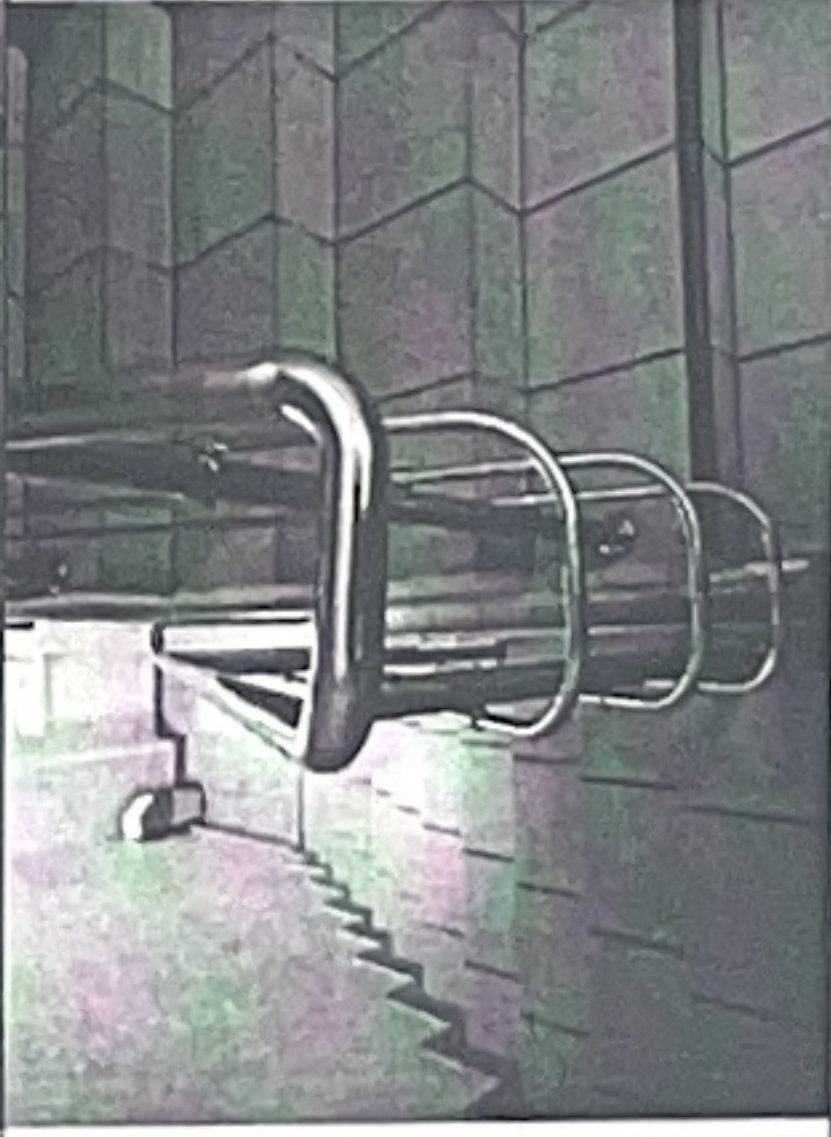
Пермский край, г Пермь, ул Красноуральская, д 37 А
(наименование объекта, адрес)

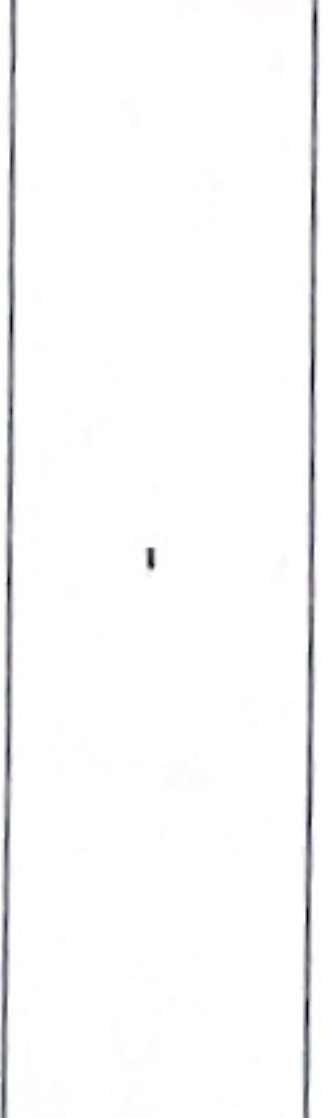
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание(обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)								
	Коридор на первом этаже								
3.1.1	Ширина контрольно-пропускного устройства для инвалидов на колясках	- не менее 0,95 м Дополнительно следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.	п. 6.1.9 СП 59.13330.2020	Нет			Устройство КПП находится у входной двери. Боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках 1,08м	Соответствует нормативу	К

3.1.2	Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.)	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разьездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана.	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина коридора если стулья опущены 1,4м. Все стулья поднимаются. Далее коридор 1,62 и 1,83м.	Соответствует нормативу	КО
3.1.3	Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине	ширина не менее 0,9 м, - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м; - разворот на 180° - диаметром 1,4 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Подходы к оборудованию и мебели по ширине более 0,9м. достаточно для разворота коляски на 180°	Соответствует нормативу	К
3.1.4	Зоны отдыха	На каждом этаже, где ожидают посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места. Стулья или скамьи, с подлокотниками и опорой для спины. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи	п. 6.2.5 СП 59.13330.2020 п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	Есть		На этаже есть зоны отдыха на несколько мест. Стулья с опорой для спины, без подлокотников	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	КО,С
Коридор на втором этаже								

[illegible]

3.2.1	Ступени лестниц	- ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью - на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, есть бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	Есть		Ступени ровные, без выступов. На боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, отсутствуют бортики	Соответствует нормативу	О, С
3.2.2	Проступи ступеней	горизонтальные шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	Есть		Проступи ступеней 0,3м. Высота ступеней 0,06-0,13-0,16м.	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	С, О
3.2.3	В пределах одного марша лестницы	ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются. Применение ступеней, из прозрачных и полированных материалов, не допускается.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	Есть		В пределах одного марша лестницы ступени различаются по высоте подъема	Не соответствует нормативу	С, О

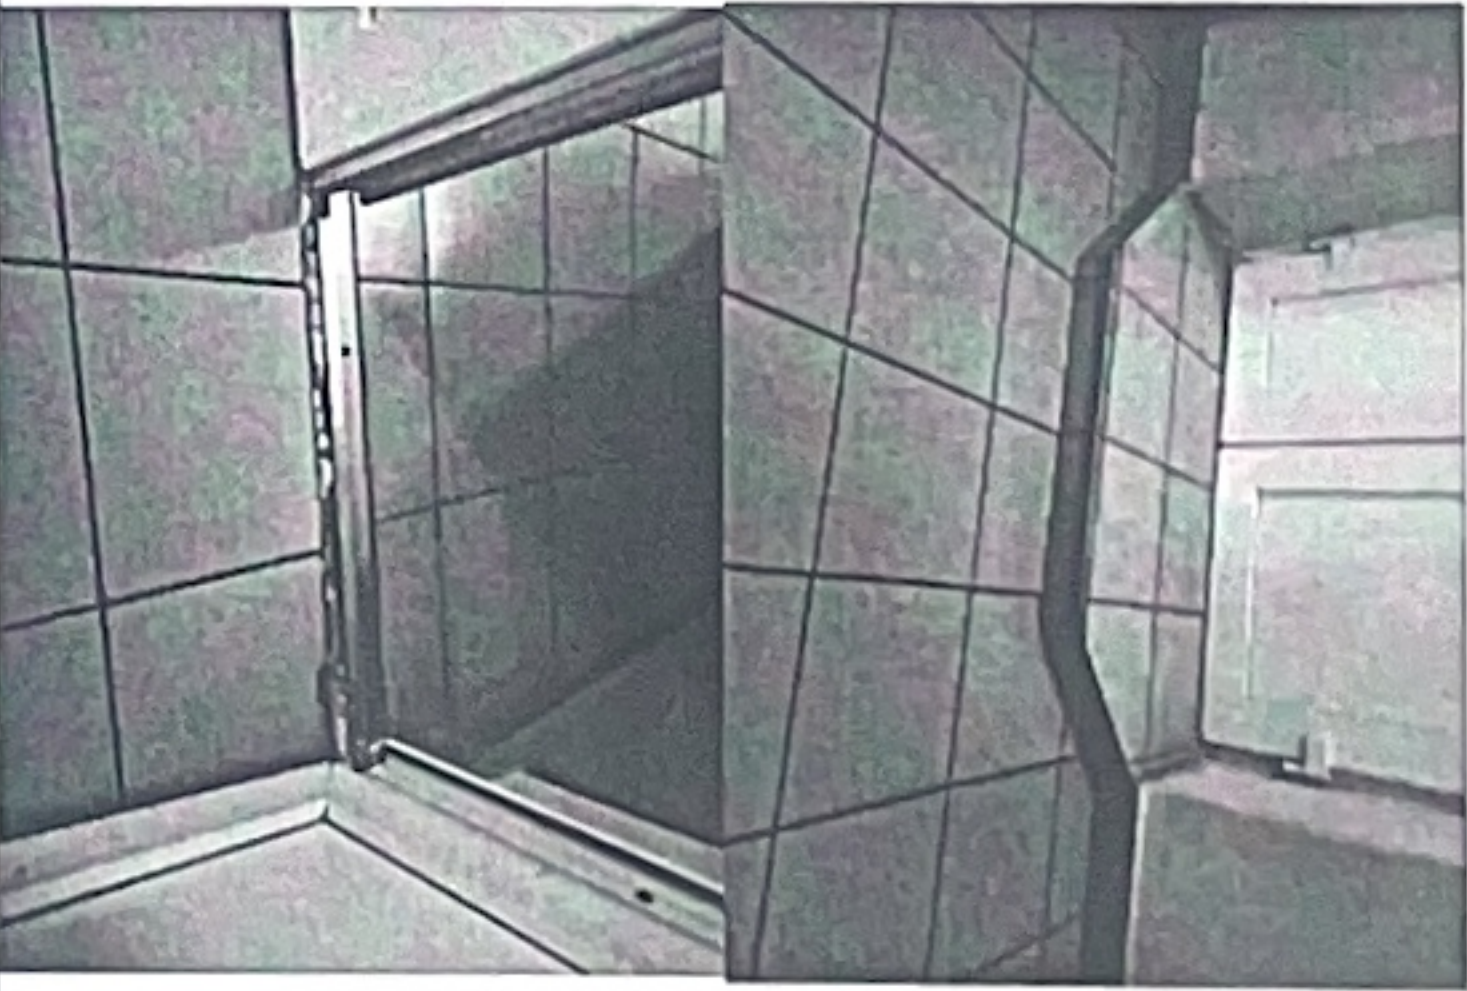
3.2.4	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	Есть		Полоса контрастного цвета нанесена на первой и последней ступени лестничного марша, не является противоскользящей	Соответствует нормативу	С, О
3.2.5	Ограждения с поручнями	Вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м)	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	Есть		Ограждения поручнями с одной стороны лестничного марша на высоте 1,0 - 1,16 м.	Не соответствует нормативу	О, С
3.2.6	Поручень ограждений	с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	Есть		Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте	Соответствует нормативу	О, С

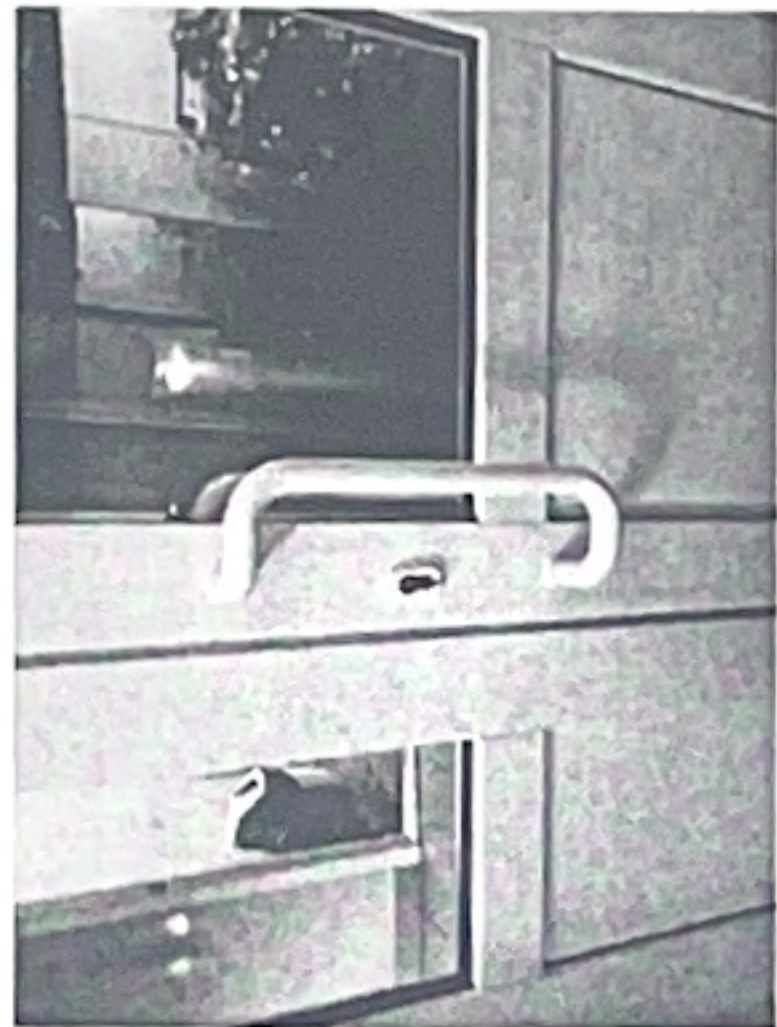
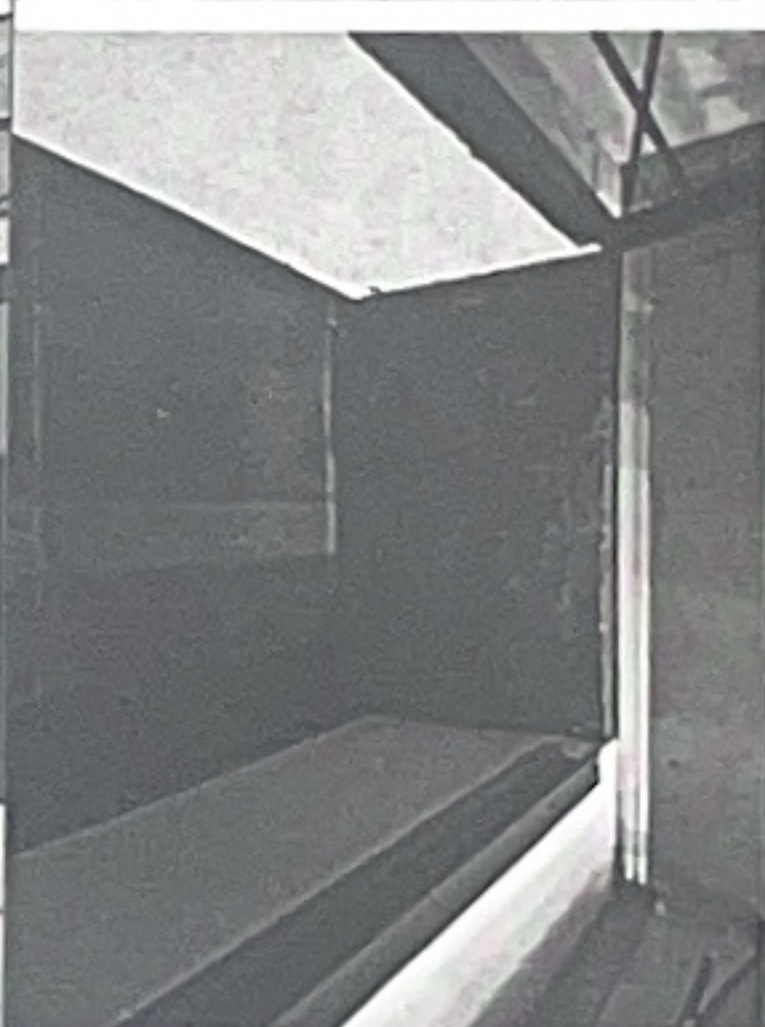
	3.2.7	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м); - имеют не травмирующее завершение. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90о во внешнюю сторону.	п. 6.2.11, п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	Есть		Завершающие горизонтальные части поручня имеются	Соответствует нормативу	О, С
	3.2.8	Диаметр поручня	округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м).	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	Есть		Диаметр поручня округлого сечения диаметром 0,05 м	Соответствует нормативу	О, С
	3.2.9	Рельефные обозначения этажей.	на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	Нет		Рельефные обозначения этажей отсутствуют	Не соответствует нормативу	С
3.3	Пандус (внутри здания) отсутствует,								
3.3	Пандус (внутри здания)	-	Нет	-	-		Пандус внутри здания отсутствует.	-	К, О
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)								
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	Нет	-	-		Лифт пассажирский (или подъемник) не оборудован.	-	К

Дверь на лестничную площадку внутри здания									
3.5									
3.5.1	Ширина дверных и открытых проемов в стене	- 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - порог не более 0,014 м	п. 6.1.5, п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина двери одной створки 0,52м, вторая створка 0,52м.	Не соответствует нормативу	К	
3.5.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,02м.	Не соответствует нормативу	К, О, С	

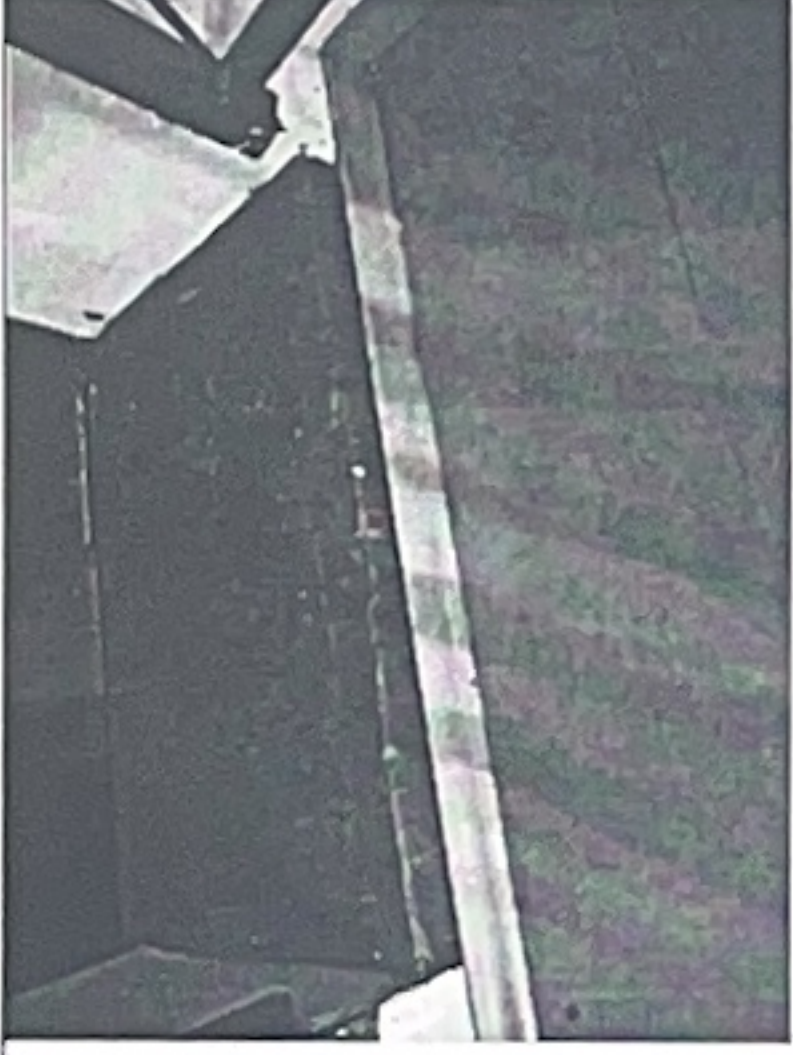
	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. - Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается, если -нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.						
3.5.3	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	Нет		Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует	Не соответствует нормативу	С

3.5.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Дверная ручка имеет П-образную форму. Контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери отсутствует	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К, О, С
Дверь на второй этаж								
3.5.5	Ширина дверных и открытых проемов в стене	- 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - порог не более 0,014 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина двери одной створки 0,64м, вторая створка 0,45м.	Не соответствует нормативу	К

3.5.6	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,01 м. С другой стороны двери имеется одиночная ступень высотой 0,085 м., глубина 0,33-0,56 м., ширина 1,28 м.	Соответствует нормативу	К, О, С
3.5.7	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. - Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается, если - нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	Есть		Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей отсутствует	Не соответствует нормативу	С

3.5.8	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С- и П- образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Дверная ручка имеет П-образную форму. Контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери отсутствует	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К, О, С
3.6	Пути эвакуации (безопасные зоны) из спортивного зала.							
3.6.1	Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	п. 6.2.20 СП 59.13330.2020	Есть		Места обслуживания размещены на расстоянии не более 15 м от эвакуационного выхода	Соответствует нормативу	К, О, С
3.6.2	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	не менее 1,2 м	п. 6.2.21 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода эвакуационного выхода 0,74м., глубина 0,50м.	Не соответствует нормативу	К

3.6.3	Двери на путях эвакуации	Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены.	п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	Есть		Двери на путях эвакуации имеют контраст относительно стены.	Соответствует нормативу	С
3.6.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Дверная ручка имеет П-образную форму. Контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери соблюден	Соответствует нормативу	К, О, С

3.6.5	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,08м. также перед дверью имеется препятствие в виде мини-ступени высотой 0,07м.	Не соответствует нормативу	К, О, С
-------	------------------------	------------------	---------------------------	------	---	---	----------------------------	---------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание			Виды работ		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	- установить на каждом этаже один или несколько стульев с опорой для спины и подлокотниками.			Организационные мероприятия		
3.2	Лестница (внутри здания)	- Обеспечить наличие на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, бортики; - довести высоту ступеней до нормативных требований технически невозможно; - оборудовать поручни лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м); - оборудовать рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий. - нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м; - у двери, выходящей на лестничную площадку обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери; - довести высоту порогов до нормативного значения не более 0,014 м. - обеспечить наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнох дверей на двух уровнях: 1,3 – 1,4 м., если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости; -обеспечить ширину двери 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м;			Текущий ремонт Организационные мероприятия		
3.5	Дверь				Текущий ремонт Организационные мероприятия		

		- у двери на втором этаже обеспечить ширину двери 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - устранить препятствие в виде порога перед входной дверью; - обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери; на прозрачное полотно двери нанести контрастную маркировку на одном уровне: 1,3 - 1,4 м., если нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола.	
3.6	Пути эвакуации	- при наличии технической возможности рекомендовано довести ширину эвакуационного выхода до нормативного 1,2м; - довести высоту порогов до нормативного значения не более 0,014 м; - устранить препятствие в виде порога перед входной дверью; - организовать помощь при эвакуации, использовать как путь эвакуации для инвалидов категорий К,О,С центральный вход.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДШ-И (Г,У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ДЧ-И (К,О,С) – зона доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.			Текущий ремонт Организационные мероприятия