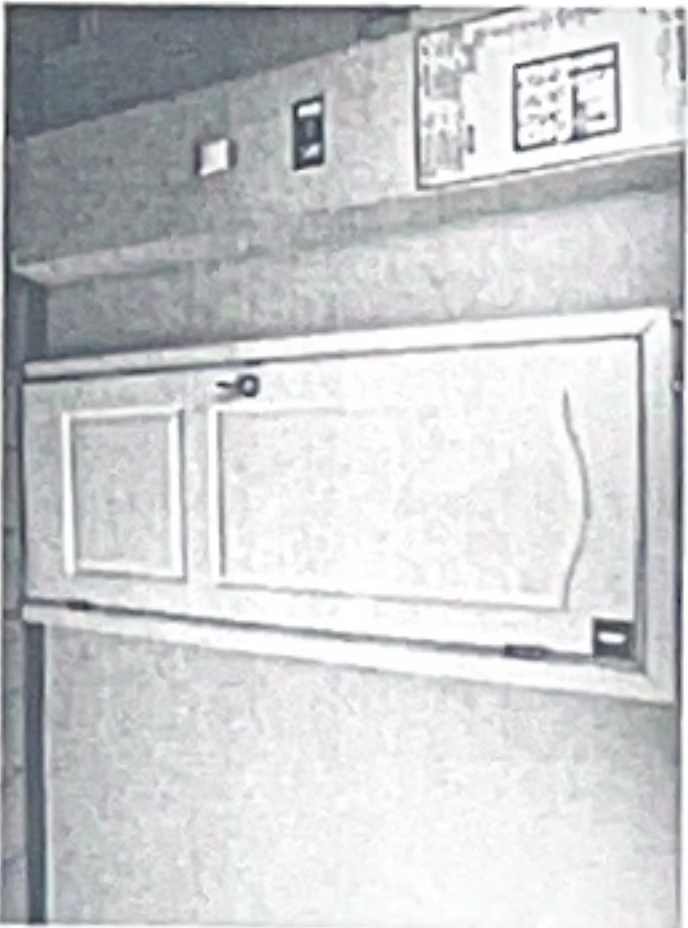
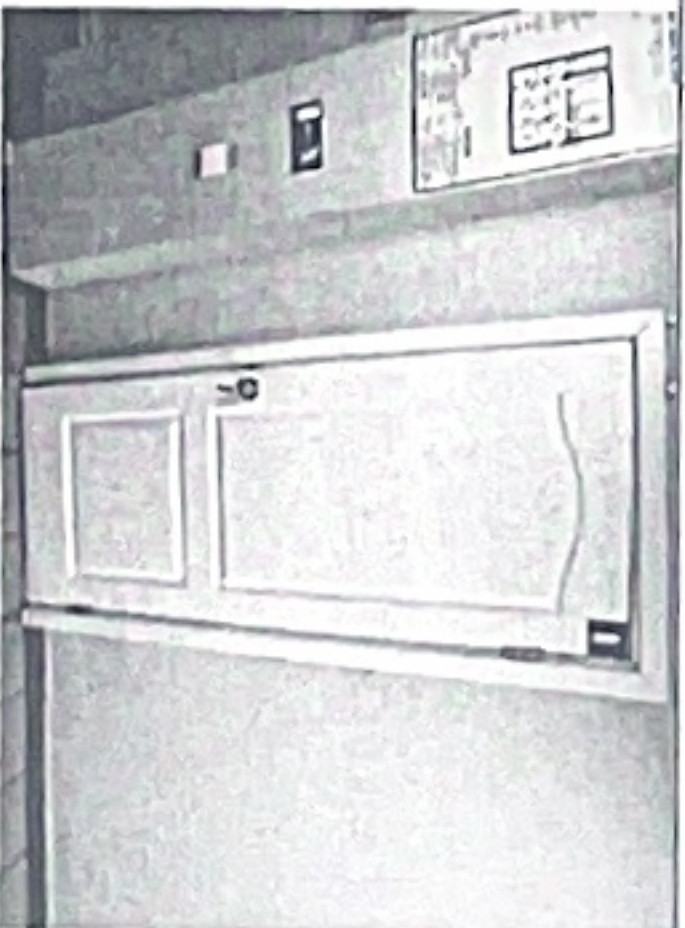


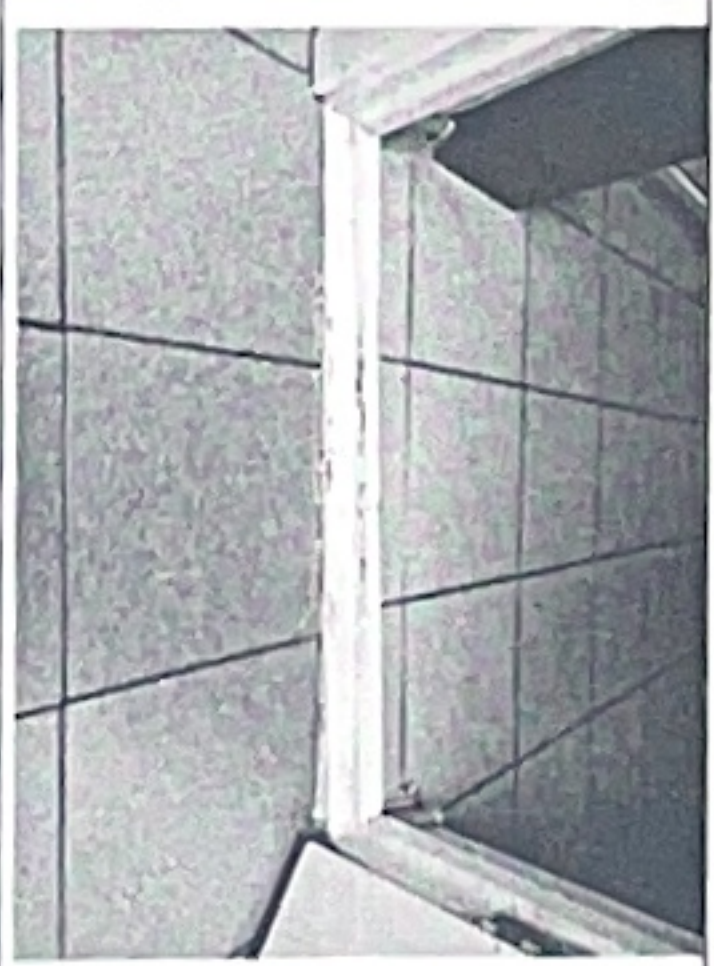
И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБУ дополнительного образования спортивная школа «Искра»
Пермский край, г Пермь, ул Красноуральская, д 37 А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								
Методический кабинет 2 этаж									

4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Нет		Информационные таблички, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,Г,У С
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,76м.	Не соответствует нормативу	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,03м.	Не соответствует нормативу	К,О,С

4.1.4	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С и П-образную форму. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. - ширина не менее 0,9 м; - при повороте кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м; - диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° не менее 1,4 м.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка имеет округлую форму, контраст в сочетании цветов дверь - стена, ручка соблюден	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	К, О, С
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Все столы стулья могут сдвигаться, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	Есть		Стол высотой 0,75 м., для ног 0,72 м., есть опоры стола и они мешают заезду под стол на кресло-коляске. Стулья высотой 0,46 м.	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	К

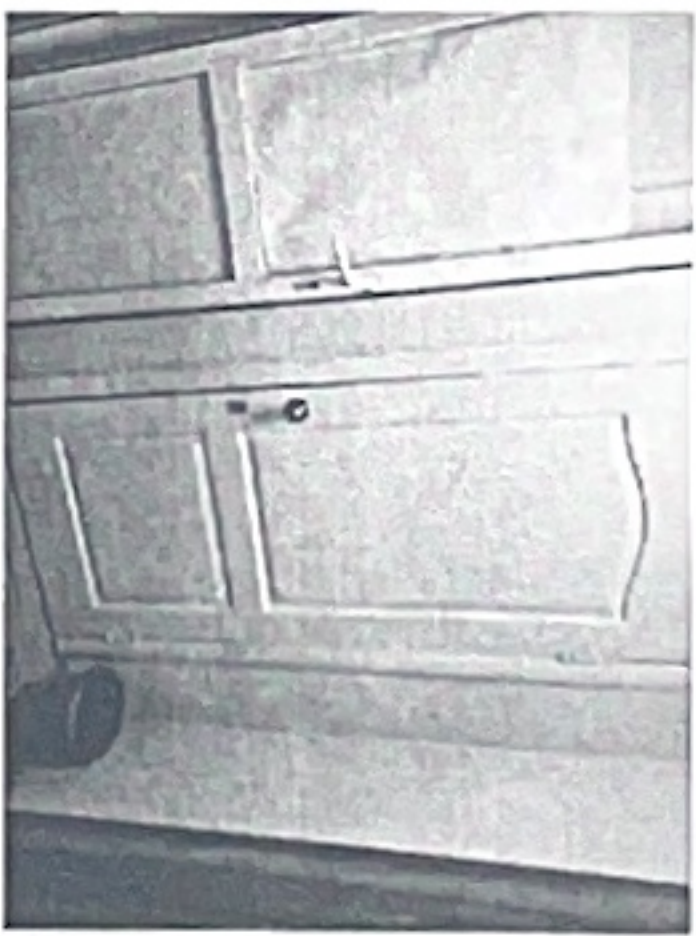
Медицинский кабинет, 2 этаж

	Информирующие таблички помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть		Информационная табличка расположена на двери, не продублирована тактильно.	Не соответствует нормативу	Все
4.1.7								С
4.1.8	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,78м.	Не соответствует нормативу	К
4.1.9	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,025м	Не соответствует нормативу	К,О,С

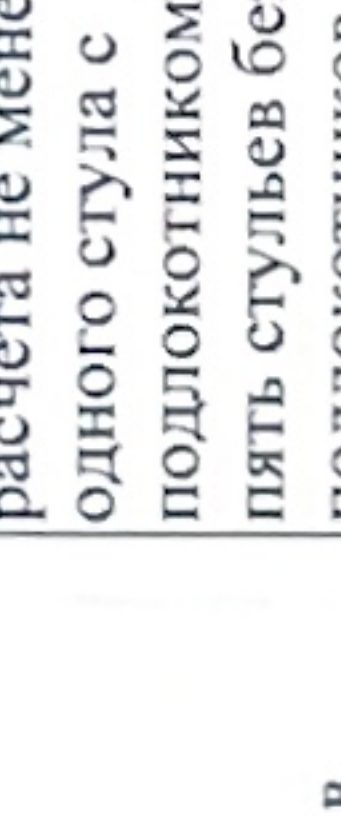
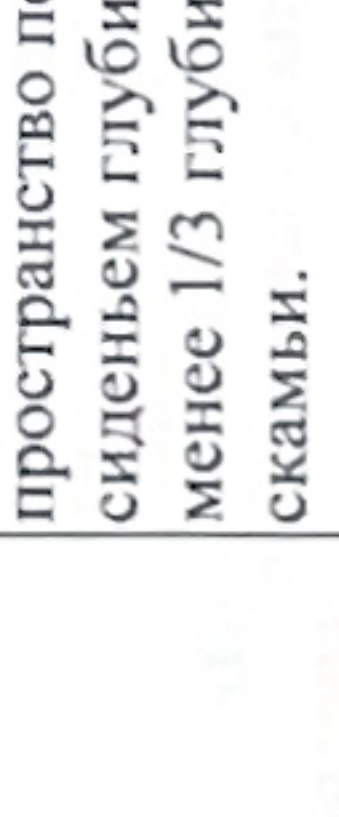
4.1.10	Контраст цвета. Ручка двери	Имеет форму: рычажную, С и П-образную форму. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.	п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть		Ручка имеет округлую форму, контраст в сочетании цветов дверь - стена, ручка соблюден	Не соответствует нормативу Соответствует нормативу	К,О,С
4.1.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	- ширина не менее 0,9 м; - при повороте кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м; - диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° не менее 1,4 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью 1,5м.	Соответствует нормативу	К

После прохода вторая дверь в медицинский кабинет

После прохода вторая дверь в медицинский кабинет

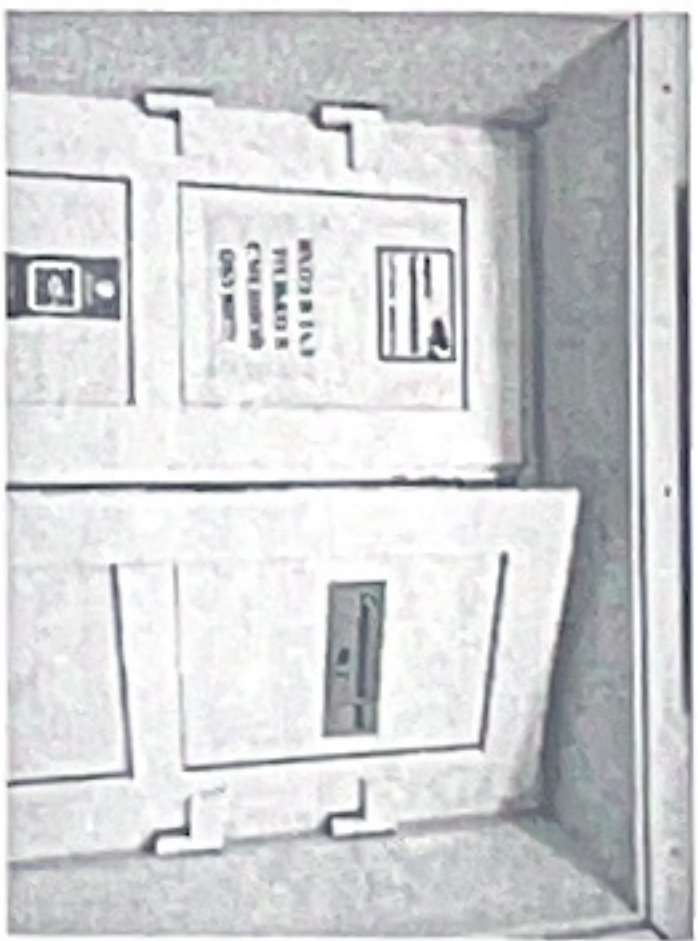
4.1.12	Информирующие таблички помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Нет		Информационные таблички, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу	Все
4.1.13	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях - до 0,8 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,75м.	Не соответствует нормативу	К
4.1.14	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Нет		Дверной порог отсутствует	Соответствует нормативу	КОС

4.2.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Нет		Информационные таблички, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,Г,У С
4.2.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,76м.	Не соответствует нормативу	К
4.2.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога 0,05м.	Не соответствует нормативу	К,О,С

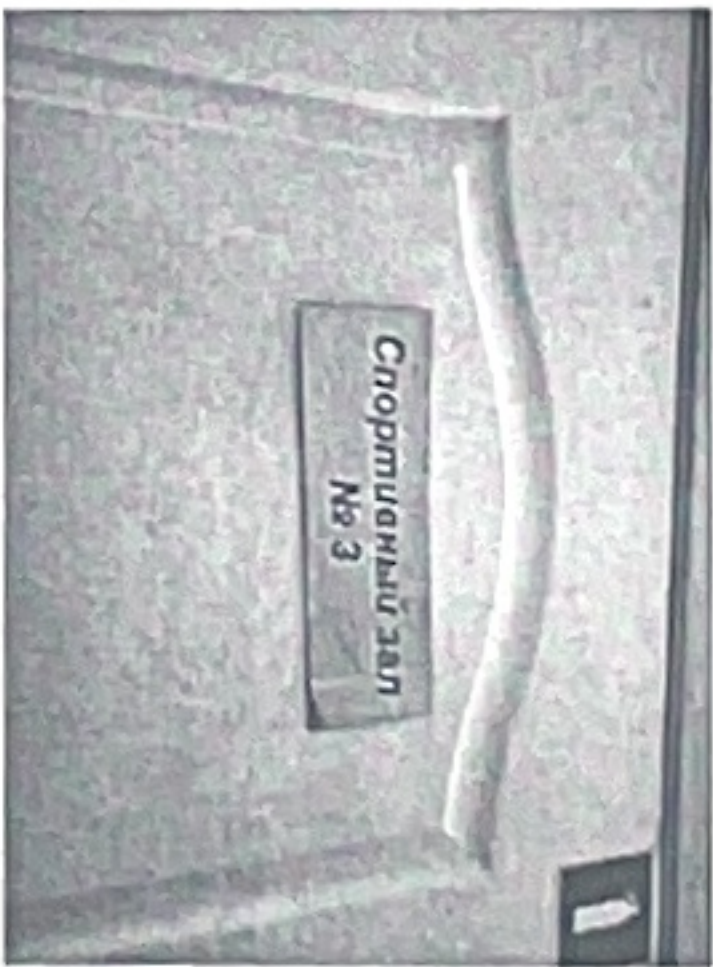
4.2.4	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью более 1,2м.	Соответствует нормативу	К
4.2.5	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	Нет		Скамьи или стулья с опорой для спины и подлокотниками отсутствуют	Не соответствует нормативу	О
4.2.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	Есть		места для зрителя, использующего кресло-коляску, имеются	Соответствует нормативу	К

4.2.1 Спортивный зал на первом этаже

4.2.1 Спортивный зал на первом этаже

4.2.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть			Информационная табличка размещена на дверях, не продублирована тактильно	Не соответствует нормативу	К,О,Г,У С
4.2.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Дверь двухстворчатая. Ширина одной створки 0,57м, ширина второй створки 0,57м.	Не соответствует нормативу	К
4.2.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Нет			Дверной порог отсутствует.	Соответствует нормативу	К,О,С

4.2.1.4	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью более 1,2м.	Соответствует нормативу	К
4.2.1.5	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	Нет		Установлены несколько стульев с опорой для спины Подлокотники отсутствуют	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	О
4.2.1.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	Есть		места для зрителя, использующего кресло-коляску, имеются	Соответствует нормативу	К
4.2.2 Спортивный зал № 3 на третьем этаже								

4.2.2.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть		Информационные таблички, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,Г,У С
4.2.2.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина дверного проема 0,75м.	Не соответствует нормативу	К
4.2.2.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть		Высота дверного порога в два уровня 0,11м. и 0,06м.	Не соответствует нормативу	К,О,С

4.2.24	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью более 1,2м.	Соответствует нормативу	К
4.2.2.5	Места для инвалидов в помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	Нет		Скамьи или стулья с опорой для спины и подлокотниками отсутствуют	Не соответствует нормативу	О
4.2.2.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	Есть		места для зрителя, если убрать один мат, использующего кресло-коляску, имеются	Соответствует нормативу	К
4.2.3 Спортивный зал № 4 на третьем этаже								

4.2.3.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Есть			Информационные таблички, в том числе тактильные отсутствуют	Не соответствует нормативу	К,О,Г,У С
4.2.3.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Ширина дверного проема 0,76м.	Не соответствует нормативу	К
4.2.3.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Есть			Высота дверного порога 0,025м. Имеется преграда в виде одиночной ступени 0,12м	Не соответствует нормативу	К,О,С

[illegible]

	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации, в т.ч. инвалидам по зрению с собаками-проводниками.		ст. 15 от 24.11.1995 № 181-ФЗ				На объекте организовано оказание помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг. Приказ № 41/2 от 28.06.2016г.	Соответствует нормативу	Все
4.3.1		Наличие.				X			
4.3.2	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 № 181-ФЗ			X	Организовано инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Соответствует нормативу	Все

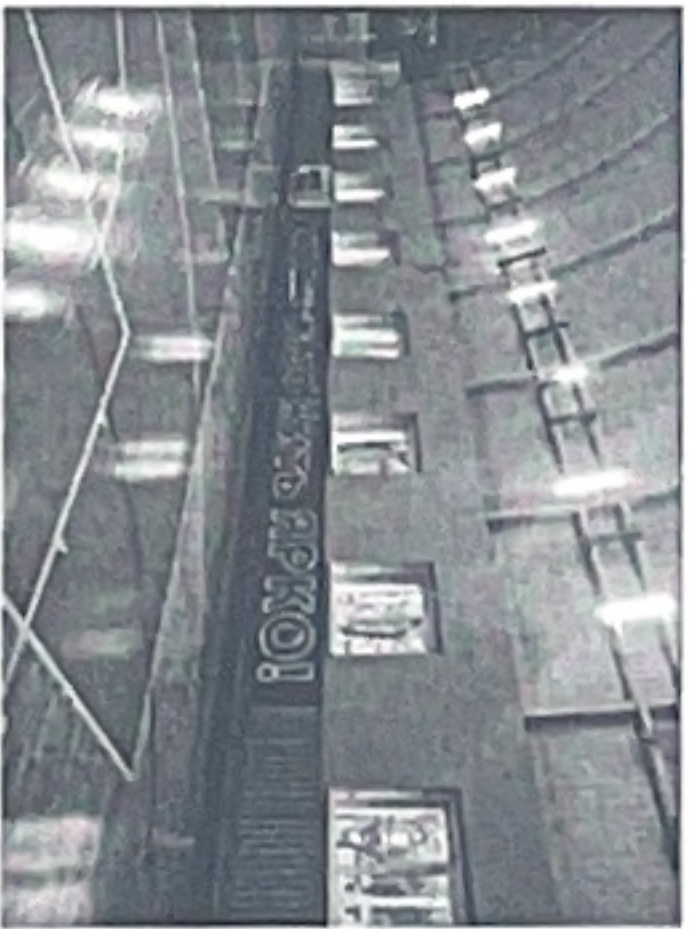
Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционального элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	- Оборудовать информирующие таблички помещений в методическом кабинете с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта	Текущий ремонт Организационные

		Брайля; -обеспечить ширину дверного проема в методическом кабинете 0,9м. - довести высоту дверных порогов в методическом кабинете до нормативных не выше 0,014 м.; - оборудовать удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму; -установить стол, поверхность которого находится на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м; -установить информационную табличку в медицинском кабинете рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, продублировать ее тактильно; -обеспечить ширину дверных проемов в медицинском кабинете 0,9м. - довести высоту дверных порогов в медицинском кабинете до нормативных не выше 0,014 м.; - оборудовать в медицинском кабинете удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму; -установить кушетку в медицинском кабинете высотой не более 0,52м или регулируемую по высоте.	мероприятия
4.2	Зал для настольного тенниса на первом этаже	-установить информационную табличку у зала для тенниса рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, продублировать ее тактильно; -обеспечить ширину дверного проема в зале для тенниса 0,9м. - довести высоту дверных порогов в зале для тенниса до нормативных не выше 0,014 м.; - установить одно или несколько стульев с опорой для спины и подлокотниками.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
4.2.1	Спортивный зал на первом этаже	-установить информационную табличку рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, продублировать ее тактильно; -обеспечить ширину дверного проема в зале 0,9м, до проведения работ по адаптации обеспечить открывание обеих створок; - установить одно или несколько стульев с опорой для спины и подлокотниками.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
4.2.2	Спортивный зал № 3 на третьем этаже	-установить информационную табличку рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, продублировать ее тактильно; -обеспечить ширину дверного проема в зале 0,9м технически невозможно;	Текущий ремонт Организационные мероприятия

		- довести высоту дверных порогов в зале до нормативных не выше 0,014 м.; - установить одно или несколько стульев с опорой для спины и подлокотниками	
4.2.3	Спортивный зал № 4 на третьем этаже	- установить информационную табличку рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, продублировать ее тактильно; - обеспечить ширину дверного проема в зале 0,9м; - довести высоту дверных порогов в зале до нормативных не выше 0,014 м.; - установить одно или несколько стульев с опорой для спины и подлокотниками.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г, О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха (использование индивидуальных ТСР), для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДУ (К, С) – зона доступна условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения (организована помощь персонала).			Текущий ремонт Организационные мероприятия